




ELEWACJA OD STRONY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

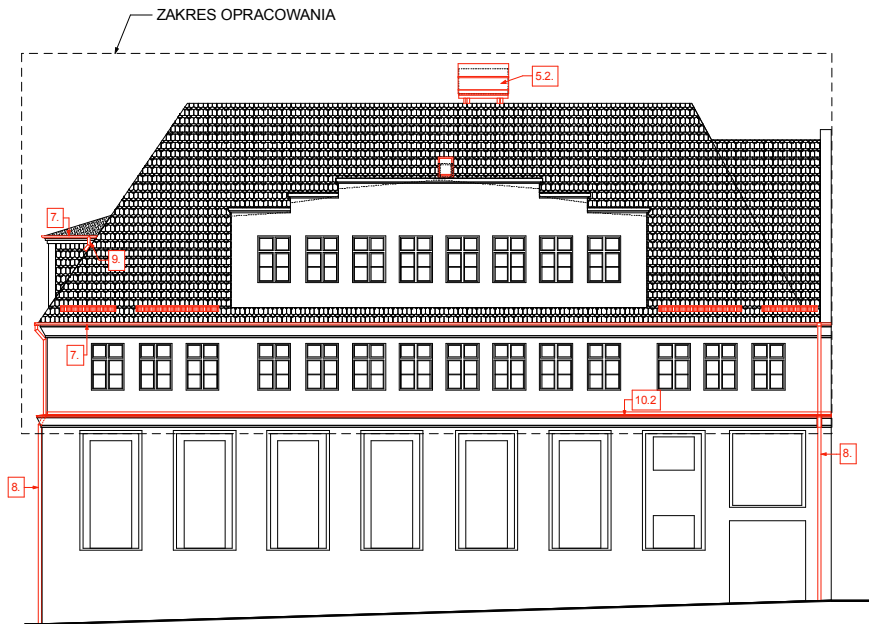


ELEWACJA BOCZNA

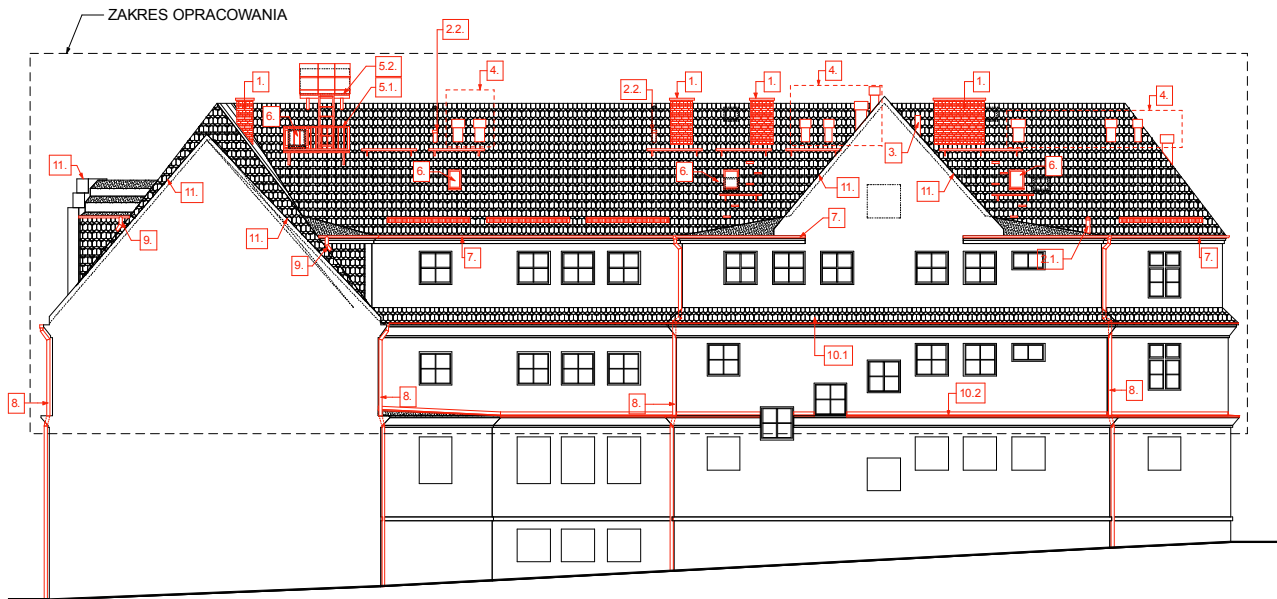

ELEWACJA TYLNA, OD STRONY WEJŚCIA BOCZNEGO

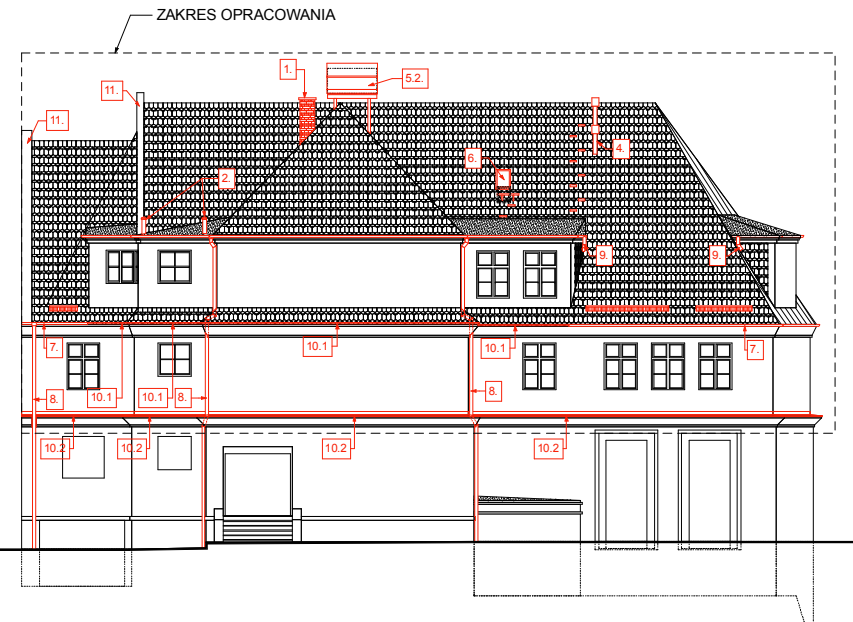

ELEWACJA BOCZNA OD STRONY WEJŚCIA GŁÓWNEGO

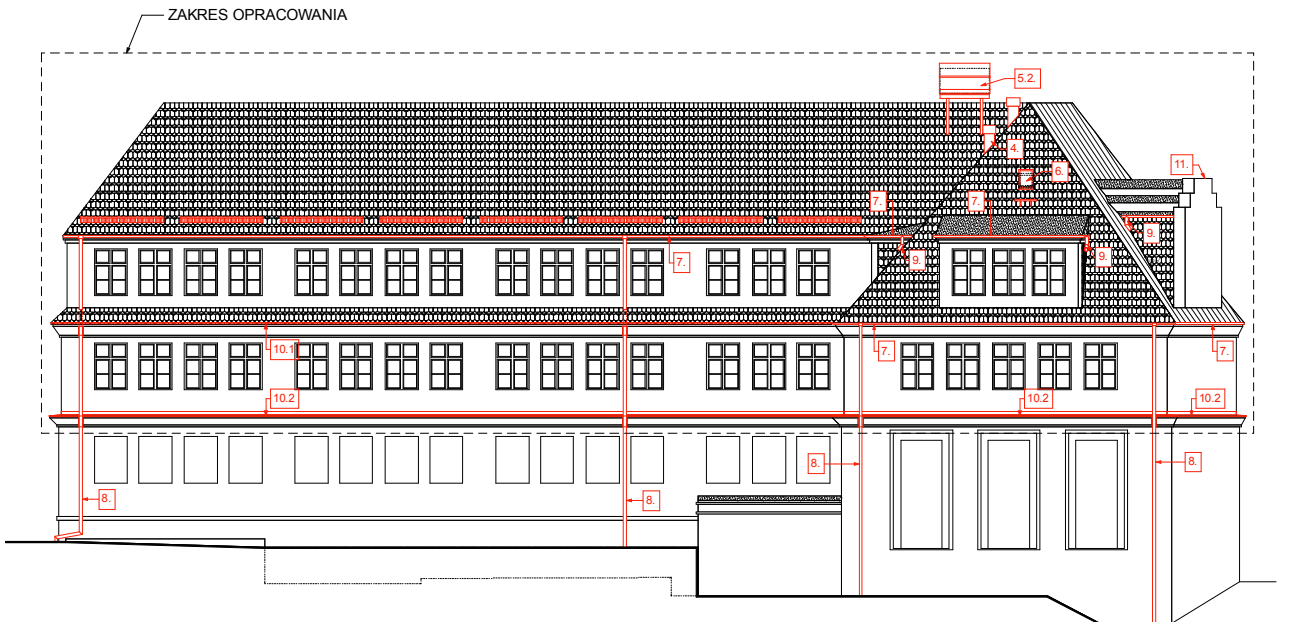

- UWAGA:
- Kominy murowane do przemurowania od poziomu podłogi poddasza nieuzytkowego i w całości do wyprowadzenia ponad dach.
 - w przestrzeni poddasza kominy dymkować tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1,5cm.
 - ponad dachem kominy murować z cegły klinkierowej w kolorze i fakturze dopasowanej do cegły elewacyjnej budynku.
 - wymiar przekroju oraz funkcja przewodów kominowych - bez zmian; przewody zakończyć ponad czapą kominą systemowymi nasadami kominowymi (odpowiednio do przewodów kanalizacyjnych, wentylacyjnych, spalinowych/dymowych) ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym, metalicznym.
 - Kominki z przewodów rurowych do zachowania i odwrócenia z nasad kominowych np. z tworzywa, przeznaczonych do stosowania na pokryciach bitumicznych.
 - Przewody kominowe rurowe do zachowania i odwrócenia. Na placu budowy należy określić typ przewodu kominowego. Komin zakończyć ponad dachem nasadą kominową ze stali nierdzewnej dopasowaną do istniejących wymiarów i typu przewodu.
 - Komin do przemurowania i odwrócenia stanu istniejącego w przestrzeni poddasza. Przewody wentylacji grawitacyjnej wyprowadzić ponad dach przewodami metalowymi i zakończyć nasadami malowanymi proszkowo w kolorze pokrycia dachowego.
 - Pomost pośredni i drabinka do demontażu. Należy wykonać nowy pomost w konstrukcji metalowej (wykonąć na wzór istniejącego), elementy ocynkować, a następnie malować proszkowo na kolor projektowanego pokrycia dachowego.
 - Pomost technologiczny pod syreną - do demontażu, oczyszczenia, ocynkowania, pokrycia powłoką przeciwrównową i malowania proszkowo na kolor projektowanego pokrycia dachowego a następnie do ponownego montażu. Balustrada do demontażu i wykonania nowej balustrady wysokości h=110cm, z poprzeczką i krawężnikiem h=15cm; balustradę wykonać z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor projektowanego pokrycia dachowego.
 - Wyjazd dachowy rozszerzany na bok. Przy wyjazdach zamontować: ławki i stopnie kominarskie, uchwyty techniczne itp. do obsługi technicznej dachu i kominów.
 - Ryiny do wymiaru na całej długości na nowe z blachy tytanowo-cynkowej.
 - Rury spustowe do wymiaru na całej wysokości na nowe z blachy tytanowo-cynkowej. Przejścia przez grzyny wykonać jako szczelne, zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
 - Przy rymie dachu lukarny, wykonać apsat z blachy tytanowo-cynkowej.
 - Grymy kryty dachówki ceramicznej do remontu. Okap grzyny zabezpieczyć obróbką blacharską z blachy tytanowo-cynkowej (wykonąć okapnik pod dachówką).
 - Grymy nad parterem do remontu, oczyszczenia ze zbytej zaprawy. Grymy zabezpieczyć na całej długości obróbką blacharską z blachy tytanowo-cynkowej.
 - Obróbka blacharska szczytu do wymiaru na nową z blachy tytanowo-cynkowej.

PBW:

ELEWACJE - PROJEKT REMONTU DACHU			
INWESTYCJA:	Remont dachu budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, rozbudowa budynku gospodarczego i budynku podziemnego, przebudowa fragmentu ogrodzenia od strony ul. Jagiellońskiej i schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i ogrodzenia od strony działki drogowej dz. nr 3/43		
ADRES	dz. nr 3/16 obręb 2153 Szczecin, ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin		
INWESTYCJA:	Gmina Miasto Szczecin, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Jagiellońska 65, 70-382 Szczecin		
INWESTOR :			
OPRACOWALI:		nr upr.	podpis
ARCHITEKTURA gl. projektant	mgr inż. arch. Mirosz STACHERA	112P01A/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34ZP01A/OKK/2012	
ARCHITEKTURA opracował	mgr inż. arch. Anna BOCZAR	22P01A/OKK/2013	
PRACOWNIA PROJEKTOWA MILON		DATA:	09.2014
www.milont.pl, pracownia@milont.pl ul. Sowińskiego 24, 70-238 Szczecin tel/fax: 914319926, kom. 608031884		SKALA:	1:150
		NR RYS.:	3/A